
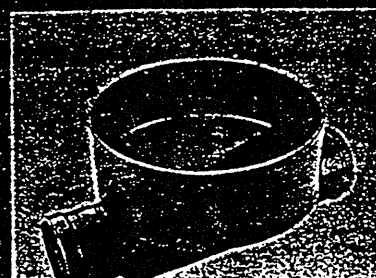


Kineta studzienki inspekcyjnej

z PP wraz z uszczelką

Typ I Przepływowa

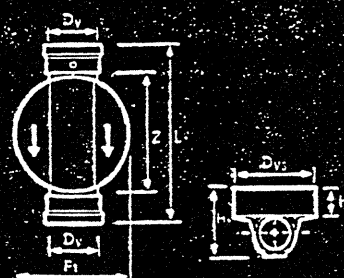


Wymiar Dy (mm)	Dy3 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	Z (mm)	F1 (mm)	H2 (mm)
dla 315						
110	356	239	524	387	370	102,5
160	356	290	578	395	370	102,5
200	356	340	612	416	370	102,5
dla 425						
110	480	400	524	387	506	200
160	480	450	578	395	506	200
200	480	500	605	415	506	200

Wymiary H1, H, L1, Z, Dy3 dotyczą typów I, II, III, IV.

Kineta studzienki inspekcyjnej

z PP wraz z uszczelką (dopływ lewy i prawy)

Typ II Połączeniowa

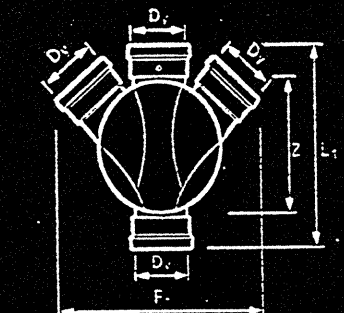


Wymiar Dy/Dy/Dy (mm)	Dy (mm)	F1 (mm)
dla 315		
110/110/110	110	470
160/160/160	160	612
200/200/200	200	700
dla 425		
110/110/110	110	508
160/160/160	160	620
200/200/200	200	720

Kineta studzienki inspekcyjnej

z PP wraz z uszczelką (dopływ lewy)

Typ III Połączeniowa


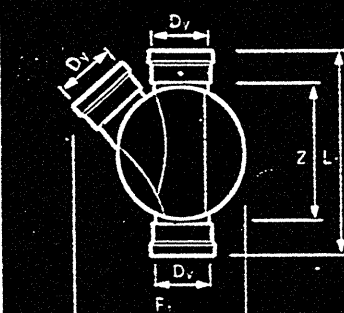


Wymiar Dy/Dy (mm)	Dy (mm)	F1 (mm)
dla 315		
110/110	110	422
160/160	160	490
200/200	200	540
dla 425		
110/110	110	508
160/160	160	565
200/200	200	615

Kineta studzienki inspekcyjnej

z PP wraz z uszczelką (dopływ prawy)

Typ IV Połączeniowa

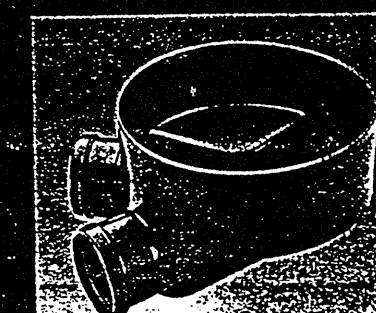
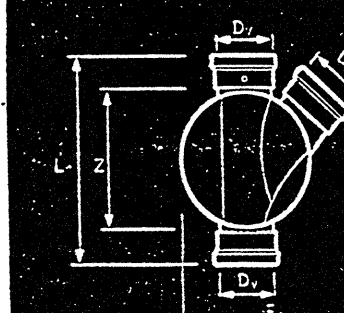


Wymiar Dy/Dy (mm)	Dy (mm)	F1 (mm)
dla 315		
110/110	110	422
160/160	160	490
200/200	200	540
dla 425		
110/110	110	508
160/160	160	565
200/200	200	615

Kineta studzienki inspekcyjnej

z PE wraz z uszczelką

Typ I Przepływowa

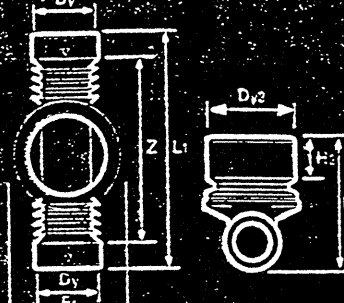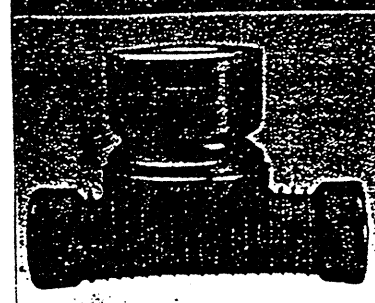


Wymiar Dy (mm)	Dy3 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	Z (mm)	F1 (mm)	H2 (mm)
dla 315						
250	356	674	958	676	465	220
315	356	707	1070	760	465	220
400	356	809	1188	822	465	220
dla 425						
250	480	665	958	676	550	220
315	480	720	1070	760	550	220
400	480	807	1188	822	550	220

Wymiary H1, H, L1, Z, Dy3 dotyczą typów I, II, III, IV.

Kineta studzienki inspekcyjnej

z PE wraz z uszczelką (dopływ lewy i prawy)

Typ II Połączeniowa


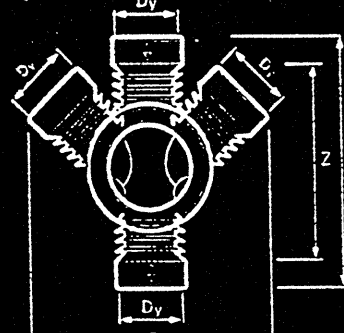


Wymiar Dy/Dy/Dy (mm)	Dy (mm)	F1 (mm)
dla 315		
250/250/250	250	1010
315/315/315	315	1195
dla 425		
250/250/250	250	1010
315/315/315	315	1195
400/400/400	400	1460

Kineta studzienki inspekcyjnej

z PE wraz z uszczelką (dopływ lewy)

Typ III Połączeniowa

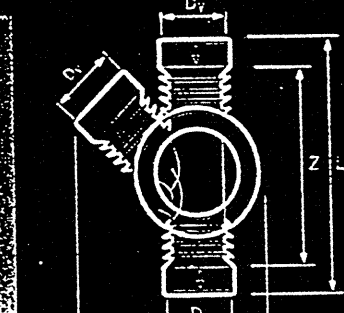
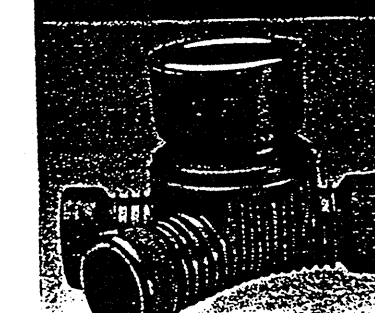


Wymiar Dy/Dy (mm)	Dy (mm)	F1 (mm)
dla 315		
250/250	250	740
315/315	315	830
dla 425		
250/250	250	740
315/315	315	830
400/400	400	1000

Kineta studzienki inspekcyjnej

z PE wraz z uszczelką (dopływ prawy)

Typ IV Połączeniowa

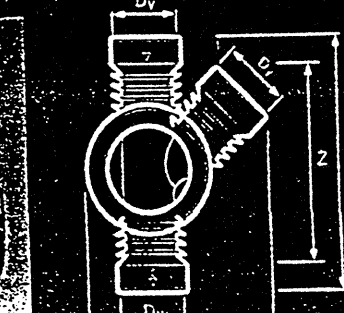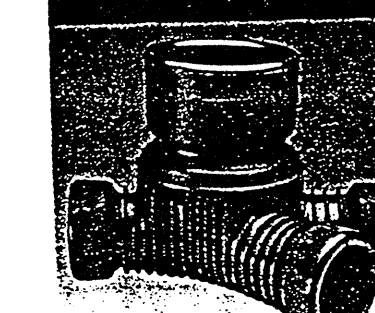

Wymiar Dy/Dy (mm)	Dy (mm)	F1 (mm)
dla 315		
250/250	250	740
315/315	315	830
dla 425		
250/250	250	740
315/315	315	830
400/400	400	1000


ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

Firma Konsultacyjno-Projektowa Gospodarki Wodno-Ściekowej "W A D I S" Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Gajowej 99		Nr umowy: 8/2007
Temat opracowania: PT kanalizacji ściekowej dla osiedla przy ulicy Wyszyńskiego i ulic przyległych w Pakości		Data: 24.09.2007r.
Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ Ø425		Skala: _____
Projektował: specjalność i nr uprawnień	mgr inż. Danuta Serwacka inst.-inż. sieci sanitarnych i ochr. środowiska upr. nr UAN-KZ-7210/33/86	Branża: sanitarna
Sprawił: specjalność i nr uprawnień	inż. Roman Jankowski instalacyjno-inżynierska WBPP-NB-7210/129/81	Nr rysunku: 41

Właz żeliwny B125
na stożek betonowy (12,5 T)



Właz żeliwny D400
do rury karbowanej (40 T)



Właz żeliwny D400
do rury teleskopowej (40 T)

