




KONFIGURACJA KINET

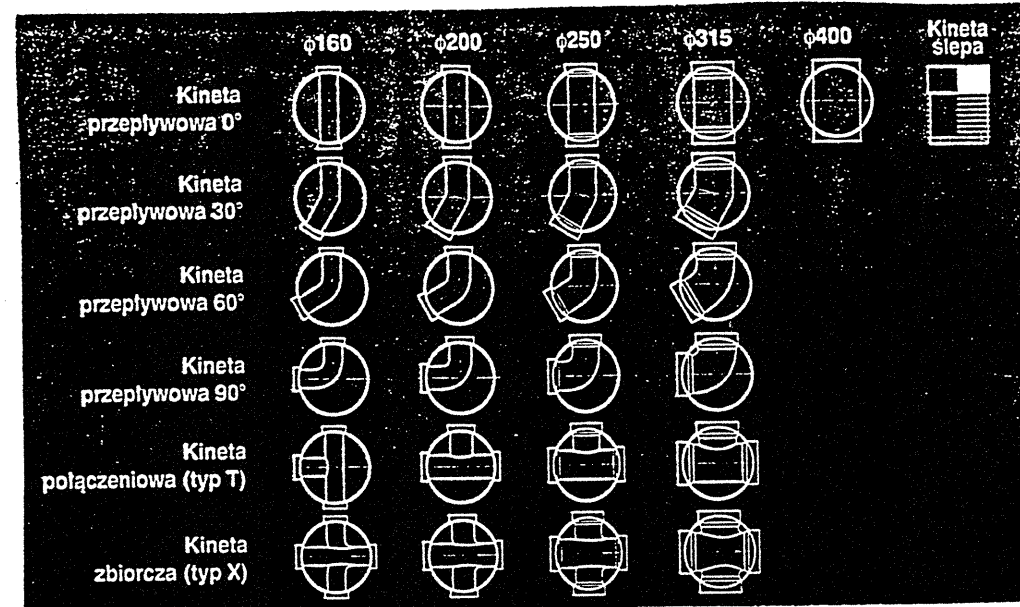

ZWIEŃCZENIE Z BETONOWYM PIERŚCIENIEM ODCIĄŻAJĄCYM

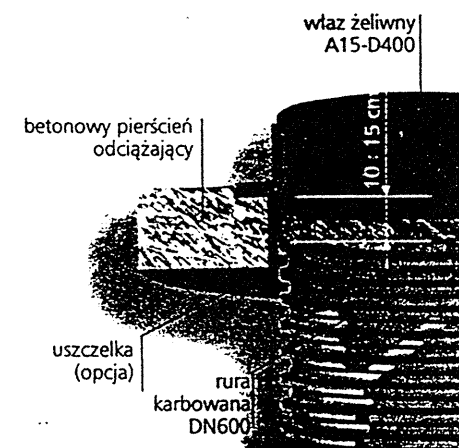

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE STUDZIENKI KASKADOWEJ

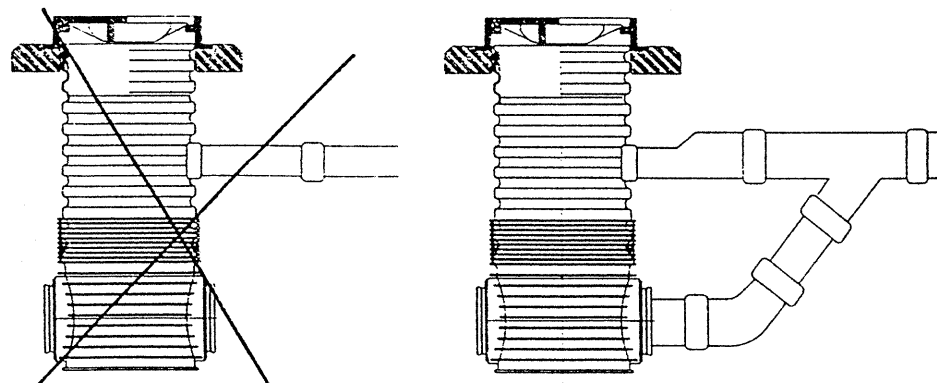

DANE OGÓLNE

Dobór wysokościowy elementów studzienki

H1 - wysokość użyteczna kinety zależna od jej typu:

dla kinety $\varnothing 160$ - H1 = 351 mm

dla kinety $\varnothing 200$ - H1 = 374 mm

dla kinety $\varnothing 250$ - H1 = 399 mm

dla kinety $\varnothing 315$ - H1 = 428 mm



dla kinety $\varnothing 400$ - H1 = 471 mm

dla kinety "ślepej" - H1 = 451 mm

H2 - wysokość użyteczna rury karbowanej

H3 - wysokość użyteczna betonowego pierścienia odciażającego wraz z włazem; wartość zależna od typu zwieńczenia

H4 - wysokość wjazdu lub wpustu żeliwnego

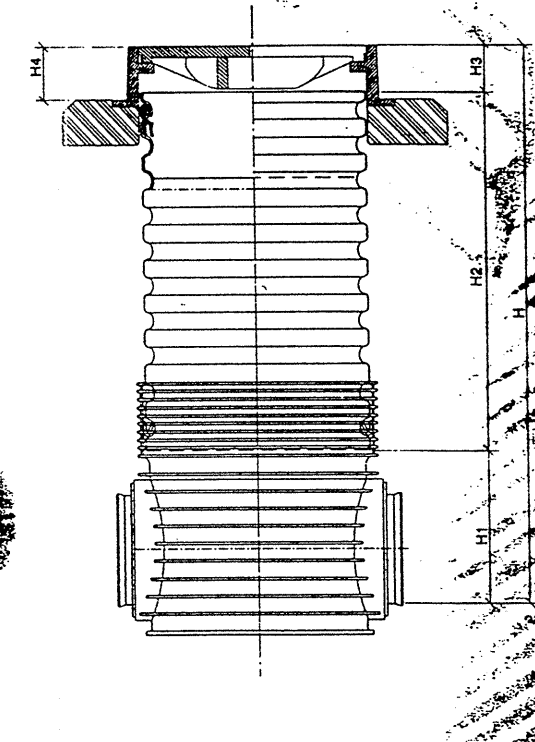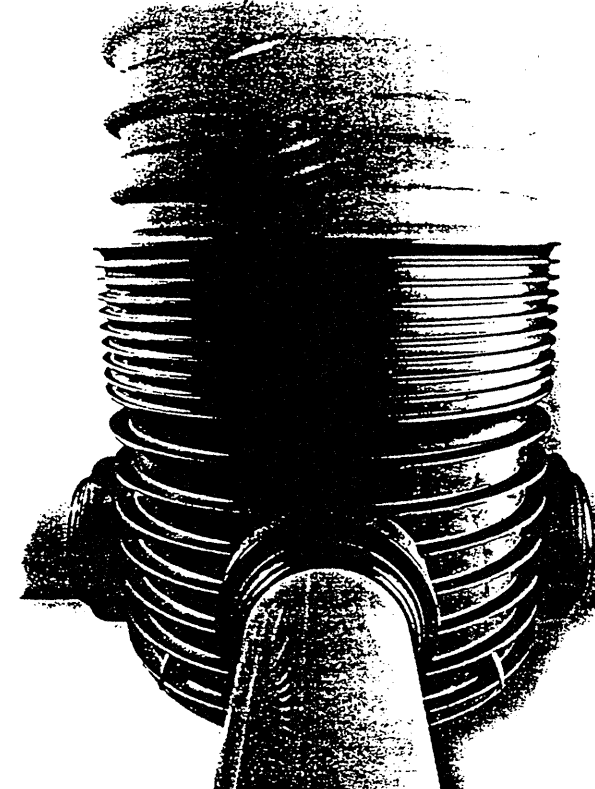

STUDZIENKA KANALIZACYJNA REWIZYJNA NIEWŁAZOWA $\varnothing 600$ mm

Firma Konsultacyjno-Projektowa Gospodarki Wodno-Ściekowej "W A D I S" Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Gajowej 99		Nr umowy:
Temat opracowania: PT kanalizacji ściekowej dla osiedla przy ulicy Wyszyńskiego i ulic przyległych w Pakości		Data:
Tytuł rysunku: STUDZIENKIM KANALIZACYJNE NIEWŁAZOWE REWIZYJNE-INSPEKCYJNE $\varnothing 600$		Skala:
Projektował: specjalność i nr uprawnień	mgr inż. Danuta Serwacka inst.-inż. sieci sanitarnych i ochr. środowiska upr. nr UAN-KZ-7210/33/86	Branża: sanitarna
Sprawdził: specjalność i nr uprawnień	inż. Roman Jankowski instalacyjno-inżynierska WBPP-NB-7210/129/81	Nr rysunku: 43